

# NEOMA<sup>®</sup>FOAM

ネオマフォーム 住宅用断熱カタログ



断熱をきちんと考える

Asahi**KASEI**

**断熱を「未来」から考える。**



わたしたちは1960年代より  
断熱事業を行ってきました



その間変わらず  
大切にしてきたものがあります  
「省エネルギー」、「住まう人の健康」  
そして「環境」です  
わたしたちが断熱事業を行うかぎり  
「未来」に向かって  
ずっと大切にしていける信念です



ほんとうに必要なものは何か  
ほんとうに大切なものは何か

断熱を「未来」から考えます




※本カタログは主として木造住宅にネオマフォームを使用する際にご確認いただきたい事項を記載しています。  
非住宅建築物、産業資材用途などへのご使用につきましては、別途カタログ等に使用上の注意点を記載  
しておりますので、ご確認くださいませようお願いします。




# ニホンノ家ハ寒イデス

## 日本の断熱基準と諸外国の基準

日本の断熱基準(H25年基準)と、同時期のフランス、ドイツ、アメリカ、スウェーデン、イギリスの断熱基準を比較すると、日本のどの地域区分においても、断熱基準は劣っていることが分かります。

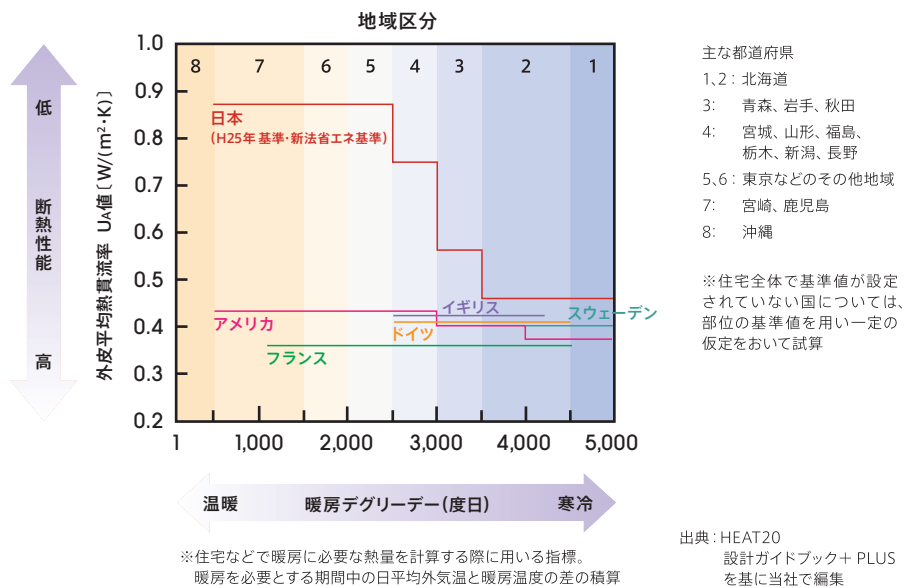


## ZEHのエネルギー消費量と創エネルギー量の実態

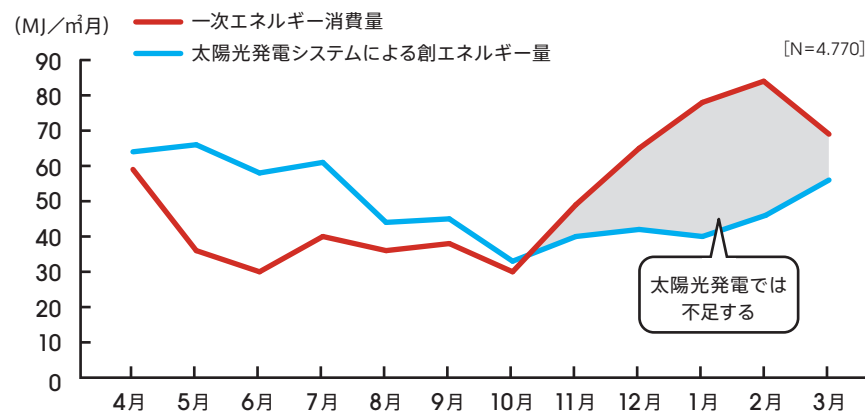

「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業」の補助金交付事業者を対象とした、エネルギー消費量と創エネルギー量の月別調査によると、11月から3月にかけては、太陽光発電による創エネルギーだけでは、エネルギー消費量を賄えない結果となりました。このことから、住宅の断熱性の水準をZEHレベルよりもさらに上げる必要があることがわかります。

出典: 「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業調査発表会 2018」(経済産業省 資源エネルギー庁)

## 英国と日本の人と家の寿命の比較

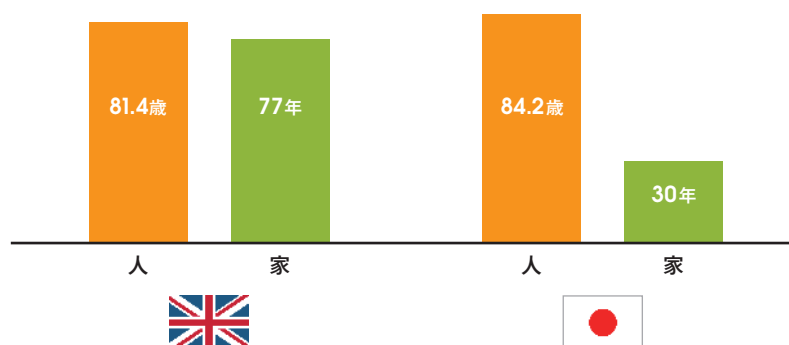

家の寿命もせめて人の寿命並みであるべき。そしてネオマフォームはその長期断熱性能であたかさがずっと続く。家の寿命を長くすれば、ずっと快適で省エネルギーな家で暮らせませす。



出典: 日本: 住宅・土地統計調査  
英国: Housing and Construction Statistics  
WHO 世界保健統計 2018 版



# ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL ～少ない

## 1 ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL の概要

高い断熱性能を持つ断熱材「ネオマフォーム」を用いた温熱環境を追求した住宅。  
夏も冬もエアコン1台の運転で、家全体が快適な「あたたかい暮らし」を実現しています。

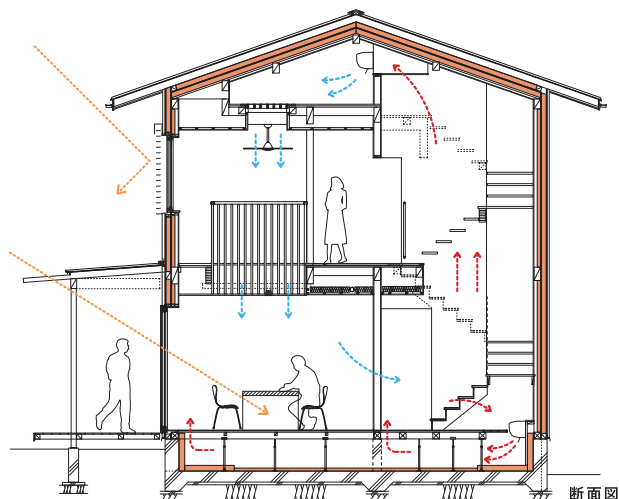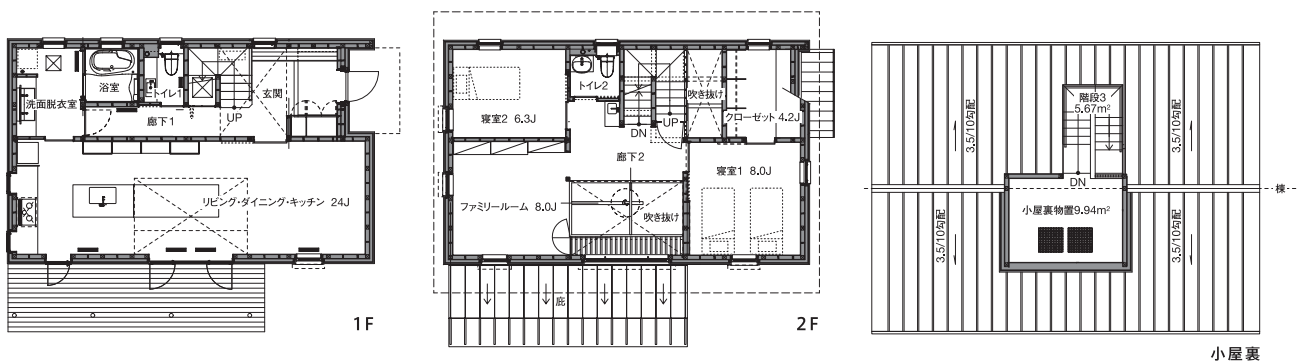

### ■ 建物概要

木造(在来軸組工法)

延べ床面積 130.1m<sup>2</sup>(1階床面積:69.01m<sup>2</sup> 2階床面積:61.09m<sup>2</sup>)

### ■ 主な断熱仕様

屋根: 外張りネオマフォーム 90mm・充てんネオマフォーム 90mm

外壁: 外張りネオマフォーム 90mm・充てんネオマフォーム 60mm

基礎: 内張りネオマフォーム(立ち上がり部)100mm・(スラブ上部)100mm・50mm

窓: 樹脂サッシ・Low-Eトリプル(アルゴンガス入り)

玄関: 木製断熱ドア

■ 主な断熱性能:  $U_A=0.20W/(m^2 \cdot K)$ 、 $\eta_{AC}=0.8$ 、 $\eta_{AH}=1.4$ 、 $C値=0.27cm^2/m^2$


■ 主な設備仕様: 第1種熱交換換気システム、エアコン、エコキュート、IHコンロ、LED照明、外部ブラインド

# エネルギーで、冬でも室温が16℃を下回らない家～


## 2 どこでもあたたかい、どこでも涼しい。

玄関、リビングはもちろん、洗面脱衣室、トイレから2階寝室にいたるまで、家中室温にむらがありません。  
家中を快適な温度に保ち、温度ストレスの小さい室内環境を実現しています。


詳しくはWEBで  
3Dで  
ご覧になれます

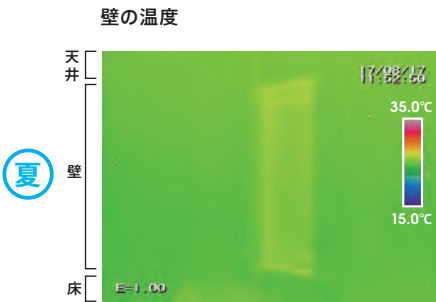


ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL (リビング)  
2017年8月17日撮影

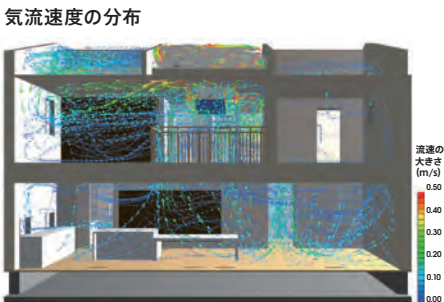


※ 首都大学東京 須永研究室による、  
ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL における CFD 解析  
(シミュレーション結果) の一例。(共同研究)

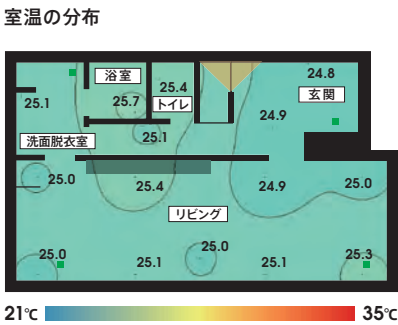


- ※1 ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL における  
2017年8月15日～19日の当社実測値から求めた平均温度。
- ※2 小屋裏エアコン (冷房 22℃設定) を風量 1 にて運転  
(6時～23時稼働)
- ※3 4人家族を想定した内部発熱 (400W) を考慮
- ※4 平均外気温 26.4℃

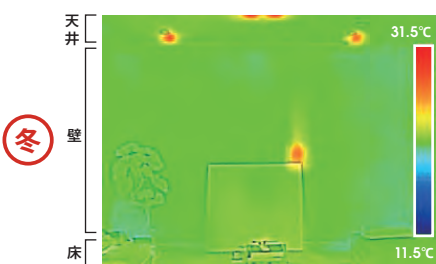

ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL (リビング)  
2017年12月13日撮影  
※ 部分的に赤色の箇所は、照明又は機器による発熱。

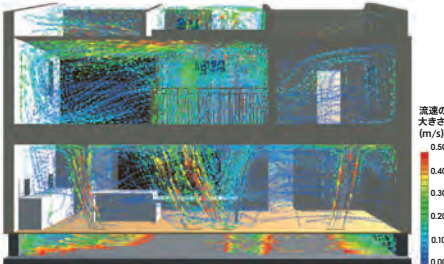


※ 首都大学東京 須永研究室による、  
ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL における CFD 解析  
(シミュレーション結果) の一例。(共同研究)

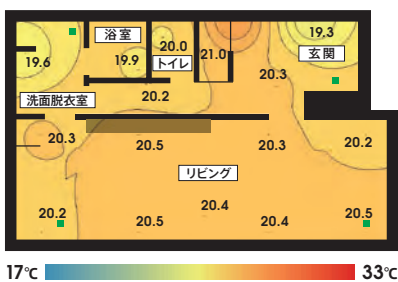

- ※1 ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL における  
2016年12月29日～2017年1月4日の  
当社実測値から求めた平均温度。
- ※2 床下エアコン (暖房 22℃設定) を風量 1 にて運転  
(6時～23時稼働)
- ※3 4人家族を想定した内部発熱 (400W) を考慮
- ※4 平均外気温 5.0℃

## 3 少ない冷暖房費

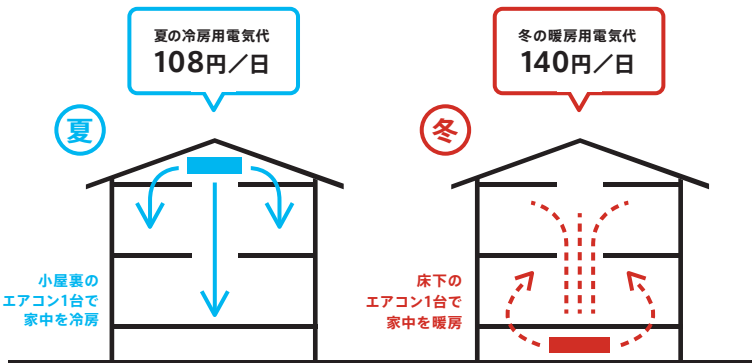


ネオマの家の冷房は小屋裏のエアコン1台のみ。暖房は床下のエアコン1台のみ。  
1年中、エアコン1台で家中を快適にできて、冷暖房費も安くすみます。

- ※1 電気代は、ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL における下記  
期間のエアコン消費電力(当社実測)により算出  
(27円/kWhとして換算)。  
(冬:2016年12月30日、夏:2017年8月15日～19日の平均値)
- ※2 各エアコンを下記の通り風量 1 にて運転(6時～23時稼働)  
冬:床下エアコン(暖房 22℃設定)  
夏:小屋裏エアコン(冷房 22℃設定)
- ※3 4人家族を想定した内部発熱 (400W) を考慮。

# 望まれる住宅の水準

## 1 温熱性能別 暖冷房費最低室温シミュレーション

〈モデル:ネオマの家 IBARAKI SAKAI MODEL 気象データ:茨城県 古河〉

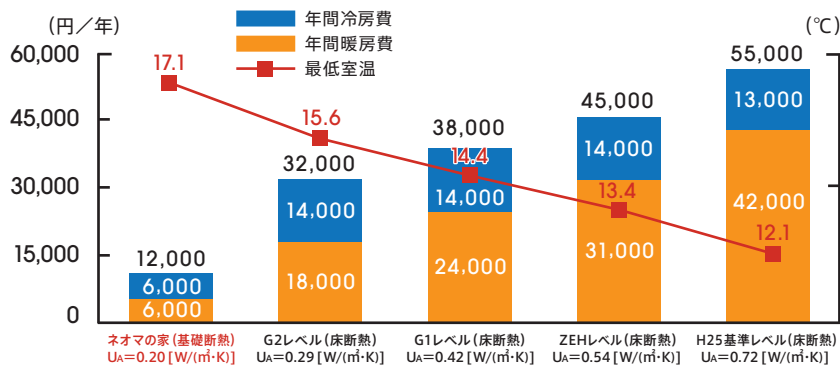

暖冷房費、室内温度シミュレーション設定条件 概要


- 計算プログラム: 温熱環境シミュレーションプログラム AE-Sim / Heat Ver.4.0.4 (Windows7 対応)
- 暖房方式: 居室間歇暖房 (設定温度は20°C)
- 暖房スケジュール: HEAT20 のものに、主寝室のみ住宅事業建築主基準と同じスケジュールを3時間追加
- 在室者スケジュール、発熱機器スケジュール、照明設備スケジュール、局所換気スケジュール: 住宅事業建築主 基準
- 外皮性能: 外付けブラインドなしで計算
- 温度試算: 開口部の日射遮蔽として所定の窓に外付けブラインド設置で計算
- 換気: 住宅全体で 約0.5回/hの換気量とし、ネオマの家のみ熱交換換気
- 開口部の日射遮蔽: 所定の窓に外付けブラインド
- 外皮性能: 外付けブラインドなしで計算
- 最低温度: 出現比率が3%以下となる作用温度で表示
- 電気料金単価: 27円 / kWh
- 二次エネルギー熱量換算値: 3.6MJ/kWh

シミュレーションの詳細については弊社までお問い合わせください。

温熱性能別断熱仕様・最低室温

| モデル          |                  |       |              | ネオマの家                    | G2レベル                 | G1レベル | ZEHレベル | H25基準レベル |      |     |
|--------------|------------------|-------|--------------|--------------------------|-----------------------|-------|--------|----------|------|-----|
| 外皮性能         |                  |       |              | U <sub>A</sub> [W/(㎡・K)] | 0.20                  | 0.29  | 0.42   | 0.54     | 0.72 |     |
| 室内温度環境 (暖房期) |                  |       |              | 最低室温 (作用温度) [℃]          | 17.1                  | 15.6  | 14.4   | 13.4     | 12.1 |     |
| 断熱仕様         | 屋 根              |       |              | 外張 ネオマフォーム [mm]          | 90                    | 60    | —      | —        | —    |     |
|              |                  |       |              | 充填 ネオマフォーム [mm]          | 90                    | 90    | 100    | 80       | 60   |     |
|              | 壁                |       |              | 外張 ネオマフォーム [mm]          | 90                    | 45    | 60     | 40       | 30   |     |
|              |                  |       |              | 充填 ネオマフォーム [mm]          | 60                    | 60    | —      | —        | —    |     |
|              | 400[mm]超の<br>基礎壁 | 基礎断熱  | 土間床以外        | 内張 ネオマフォーム [mm]          | 100                   | —     | —      | —        | —    |     |
|              |                  |       | 土間床          | 内張 XPS3種b [mm]           | 100                   | —     | —      | —        | —    |     |
|              |                  | 床 断 熱 | 土間床 (全周)     | XPS3種b [mm]              | —                     | 100   | 100    | 100      | 100  |     |
|              |                  |       | 外 気 床        | 充填 ネオマフォーム [mm]          | 180                   | 135   | 90     | 66       | 66   |     |
|              | その他床             |       |              | 充填 ネオマフォーム [mm]          | —                     | 95    | 66     | 60       | 45   |     |
|              | 基 礎              |       |              | 土間床以外                    | 立上り部・底盤部 ネオマフォーム [mm] | 100   | —      | —        | —    | —   |
|              |                  |       |              | 土間床                      | 立上り部 XPS3種b [mm]      | 100   | —      | —        | —    | —   |
|              |                  |       |              | 土間床 (全周)                 | 立上り部・底盤部 XPS3種b [mm]  | 200   | 200    | 200      | 200  | 200 |
|              | ド ア              |       |              | U値 [W/(㎡・K)]             | 0.943                 | 1.75  | 1.9    | 2.33     | 3.49 |     |
| 窓            |                  |       | U値 [W/(㎡・K)] | 1.09～1.30                | 1.6                   | 1.9   | 2.33   | 3.49     |      |     |

## 2 高断熱・高気密住宅の疾病予防便益

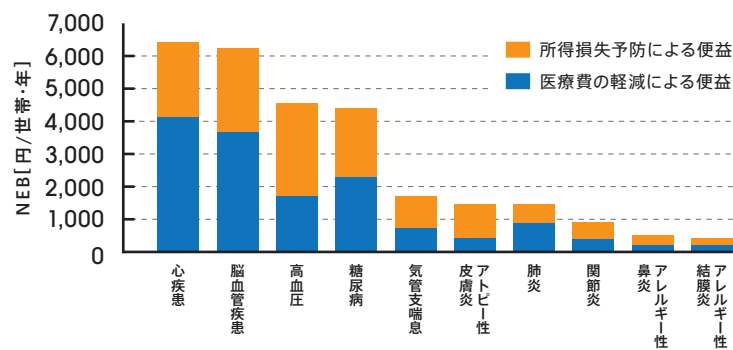

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| ①高断熱・高気密住宅がもたらすEB  | 35,000円 / 年・世帯       |
| ②高断熱・高気密住宅がもたらすNEB | 27,000円 / 年・世帯 (中所得) |
| ①EB + ②NEB         | 62,000円 / 年・世帯 (中所得) |

16年で回収

2011年建築学会発表の「健康維持がもたらす間接的便益(NEB)を考慮した住宅断熱の投資評価」より高断熱・高気密住宅の疾病予防便益を疾病ごとに表すと1世帯当たり左記となり、心疾患、脳血管疾患の改善が大きいことがわかる。

平成11年基準の高断熱・高気密住宅の初期費用は、一般的な住宅と比較すると約100万円／戸となり、その費用を上記EB+NEBで回収すると、約16年で回収できることになる。

- \* EB: 省エネルギーによる光熱費削減の直接的便益
- \* NEB: 温熱環境改善による健康維持・疾病予防と疾病時所得損失を考慮した間接的便益


出典:「健康維持がもたらす間接的便益(NEB)を考慮した住宅断熱の投資評価」(日本建築学会環境系論文 集 2011年8月 伊香賀他)




### 3 冬季の死亡増加率と高断熱住宅普及率の関係

海外諸国では寒冷国よりも温暖国の方が冬季の死亡率が高くなる傾向にあります。それは温暖国の住宅に、断熱性などの冬の寒さに対する備えがないことが原因であると言われています。日本でも高断熱住宅が普及している北国よりも、南に位置して高断熱住宅の普及率が低い地域の方が冬季死亡率が高くなっています。

冬季死亡増加率の都道府県別比較

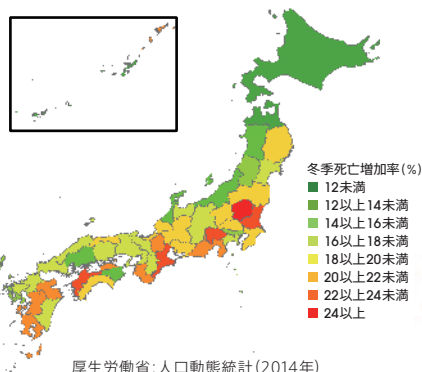

高断熱住宅普及率の都道府県別比較

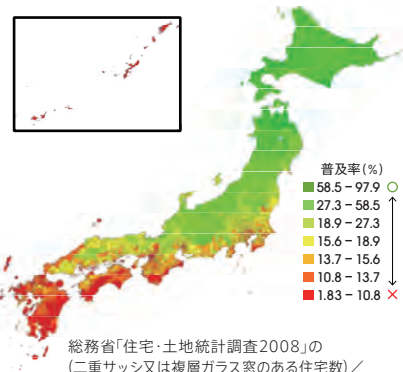


出典：国土交通省  
2017年『健康・省エネ住宅』の推進について

### 4 室温と健康の関係


2009年にWHOの報告書で「室内の寒さの健康に対する影響」が指摘されるなど、室内の温度が居住者の人体に大きな影響を与えることは世界規模で問題視されています。イギリスでは2010年に施行されたHHSRSで室内の過剰な寒さや暑さが評価項目に含まれており、この基準を満たしていない賃貸住宅のオーナーには、建物の改修、閉鎖、解体命令が下されます。

HHSRS による健康安全評価による推奨温度

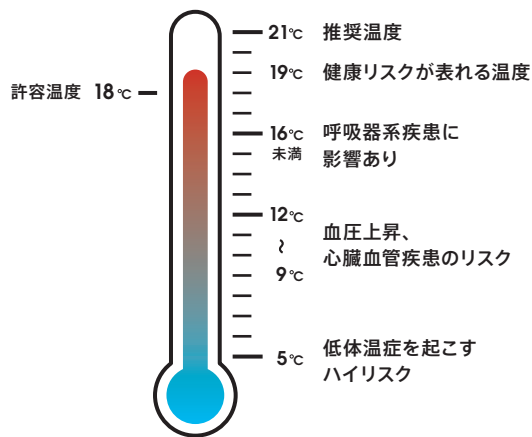

**HHSRS**  
(Housing Health and Safety Rating System)とは、英国で開発された住宅の健康安全評価システム。イングランドとウェールズで住宅法の一部に盛り込まれている。

寒いのは体に危険

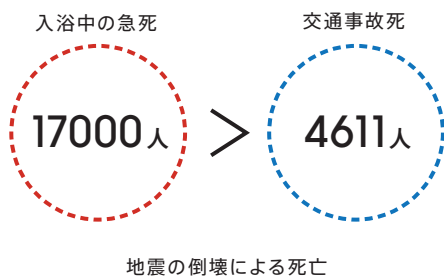

| 関東大震災  | 阪神淡路大震災 | 東日本大震災 |
|--------|---------|--------|
| 11065人 | 5360人   | 578人   |

ヒートショックに関連して入浴中に急死をしたとされる推定死者数は17,000人。様々な安全対策が取られている交通事故と比較すると約4倍もの人がなくなっていることになります。また、大きな災害での死者数で比較すると、地震による倒壊が原因で亡くなったとされる方は、東日本大震災では578人。寒い家がいかにリスクがあるか明確です。そろそろ本気で住宅の温熱性能を高める必要があります。

出典：国土交通省「平成22年度国土交通白書」  
「冬場の住居内の温度管理と健康について」  
(地独) 東京都健康長寿医療センター)

# トップレベル※の断熱材 ネオマフォーム



## NEOMA<sup>®</sup>FOAM ネオマフォーム

JIS A 9521

フェノールフォーム断熱材 1種2号CⅡ

$$\lambda = 0.020 \text{ W / (m} \cdot \text{K)}$$

### 高い断熱性能

ネオマフォームは、トップクラス※の断熱性能。  
薄くても高いレベルの断熱性を発揮します。

### 長期断熱性能

高いガスバリア性と独立気泡率で  
断熱性を長期間維持します。



### 耐燃焼性能

素材は熱に強く燃えにくいフェノール樹脂。  
火に当たると炭化し、燃焼時の発生ガスも少ない。

### 環境性能

ノンフロン発泡。

### 気泡構造写真



ネオマフォームの  
高い断熱性の秘密は気泡構造。  
その気泡の小ささは、  
他素材の断熱材と比較しても  
際立っています。  
素材はフェノール樹脂という  
熱に強い樹脂でできています。

※ JIS A 9521 建築用断熱材に定められている断熱材での比較

# THE HISTORY of neomaform

性能が高く、環境にもやさしい



## GSC賞 (グリーン・サステナブル ケミストリー賞) について



公益社団法人新化学技術推進協会 グリーン・サステナブル ケミストリー ネットワーク会議では、GSC (人と環境にやさしく、持続可能な社会の発展を支える化学) の推進に貢献する優れた業績を挙げた個人、団体をGSC賞として表彰しています。環境大臣賞は、「総合的な環境負荷低減に貢献した業績」に対し授与されます。

公益社団法人新化学技術推進協会のWEBサイトはこちら → <http://www.jaci.or.jp/>

## ネオマフォームの採用事例



熊野古道センター



歌舞伎座



すみだ北斎美術館



新幹線



飛行機



秩父パッシブハウス




# 1 高断熱性能

## トップレベル※の断熱性能。

数値が小さいほど、断熱性能が高いことを示す熱伝導率。  
ネオマフォームはトップレベル※の0.020W/(m・K)で極めて高い断熱性能。

※ JIS A 9521 建築用断熱材に定められている断熱材での比較


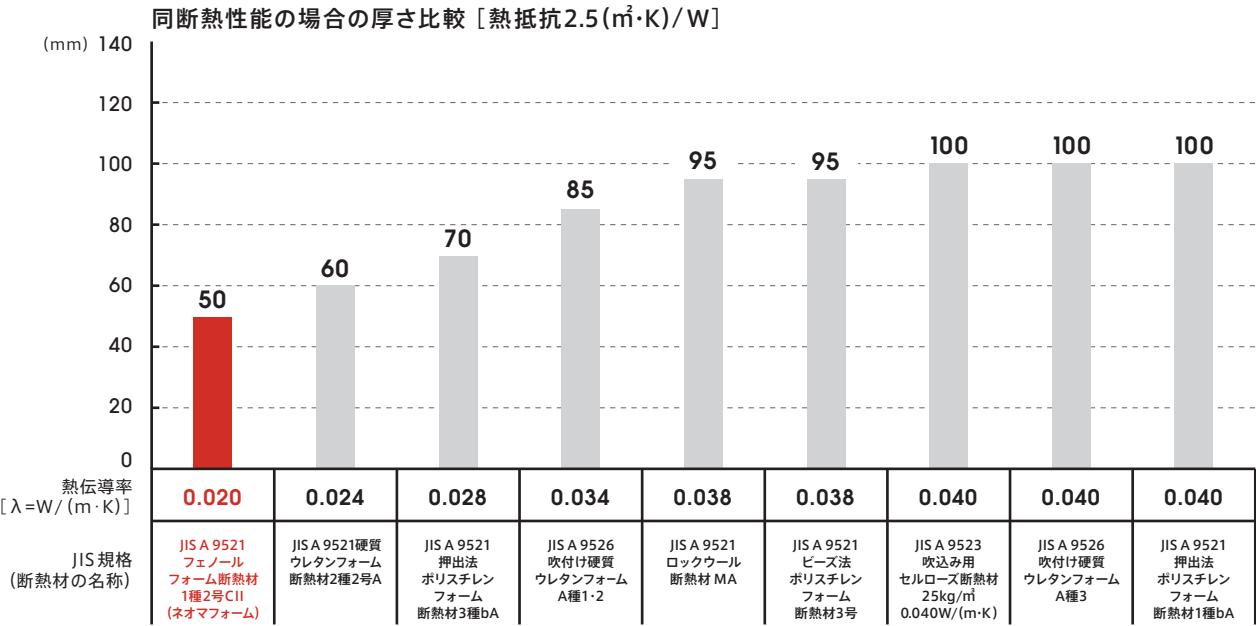


※断熱材厚さは熱抵抗に各断熱材の熱伝導率を乗じた厚さを記載。

## 旭化成の「合成」と「発泡」技術による

「極めて小さな気泡の実現」が、高性能を可能に！

「穴や割れが少ない独立気泡の実現」が、長期性能の維持に寄与

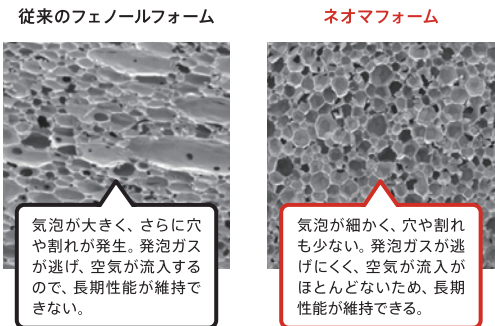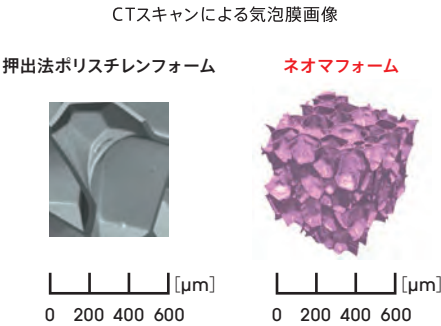

# 2 長期断熱性能

25年平均熱伝導率  $0.020\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 。

住宅・建物の高断熱化、長寿命化を促す社会背景にこたえるべく、  
ネオマフォームは、長期性能試験を実施。

経過期間(年)における平均熱伝導率の推定結果  
(厚さ50mmの製品の場合)

| 経過期間(年) | 平均熱伝導率 $[\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})]$ |
|---------|---------------------------------------------|
| 1       | 0.01908                                     |
| 5       | 0.01956                                     |
| 10      | 0.01989                                     |
| 15      | 0.02012                                     |
| 20      | 0.02031                                     |
| 25      | 0.02047                                     |


備考 1) 推定結果の数値を有効数字4桁で表示するが、4桁目は参考値である。  
2) 平均熱伝導率は、平均熱抵抗の推定結果と厚さ50mmから算出。

2014年制定のJIS「発泡プラスチック系断熱材の熱抵抗値の長期変化促進試験法」(JIS A 1486)に基づき試験を実施。(一財)建材試験センターにてネオマフォームの25年間の平均熱伝導率が2018年に報告されました。



## 高い断熱性と長期性能の秘密

発泡と硬化のタイミングを合わせることで、  
小さな気泡と高い独立気泡率を実現！

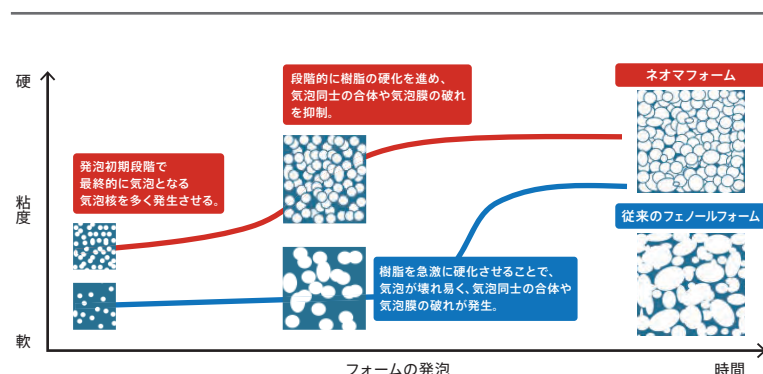

旭化成では、樹脂の合成から自社で行い、ネオマフォームを生産しています。この独自の「合成」と「発泡」技術によりネオマフォームの極めて優れた断熱性能を実現しています。



## 3 耐燃焼性能

フェノールだから燃えにくい。

フェノール樹脂は熱硬化性で、熱に強く燃えにくい。  
炎を当てても炭化するだけで、燃え上がることはありません。

### 燃焼実験

ネオマフォーム



10秒後




30秒後



燃焼後

表面は炭化するが  
裏面には達せず、  
発生ガスは少ない。



ネオマフォームは、炎をあてると表面が炭化。急な燃え広がりは起こさず、有毒ガスの発生は少ない。

### 壁防火構造 認定30分試験

ALC仕様



試験風景



試験終了後

燃えにくい特性を活かし、  
様々な外装に対応した  
防耐火構造認定を  
多数取得

ネオマフォームの耐燃焼性が評価され  
様々な重要文化財などの収蔵施設に採用されている



大原三千院 円融蔵



出雲大社 宝物殿 収蔵庫



室生寺 収蔵庫 納経所

# 4 環境性能

## 地球環境のことをしっかりと考えた断熱材。

ネオマフォームは、発売当初より、ノンフロン発泡で生産。  
工場内や出荷後のリサイクルにも取り組んでいます。

### 地球環境に理想的な ノンフロンのHC(炭化水素)を使用

環境に悪い  
フロンからの  
脱却

|        | CFC<br>(フロン) | HCFC<br>(特定フロン) | HFC<br>(代替フロン) | HC<br>(炭化水素) |
|--------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| オゾン層破壊 | ×            | △               | ○              | ○            |
| 地球温暖化  | ×            | ×               | ×              | ○            |
| 断熱性能   | ◎            | ○               | ○              | △            |

1996年  
全廃

2020年  
全廃


### グリーン購入法 適合商品

国などの機関が製品やサービスを  
購入する際、環境への負荷ができる  
だけ少ない商品を優先して選ぶこ  
とを義務づけた法律が定められ、  
断熱材もその対象品目に指定。ネオ  
マフォームはその基準に適合。

### グリーン購入法 適合商品


### リサイクルへの取り組み

独自の技術による、マテリアルリサイクルを実施。

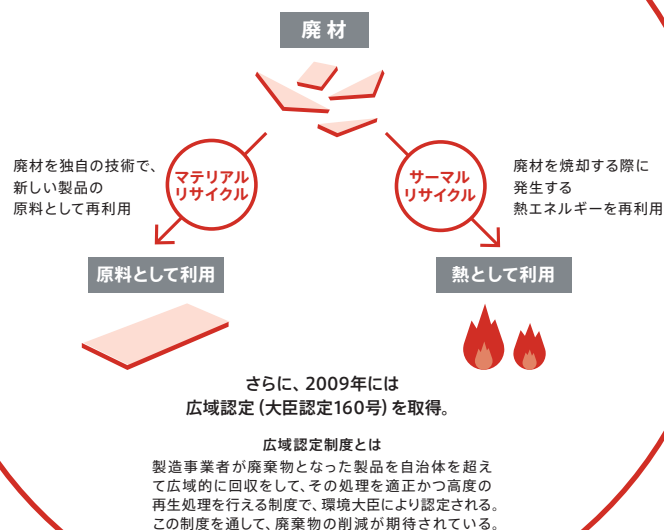

### 現場ゴミの削減

ネオマフォームをご要望の  
サイズにカットして出荷。

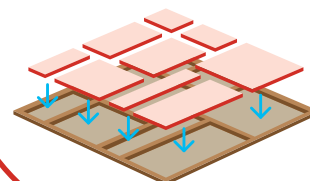

# ネオマフォームの生産・物流体制

## 精度が高く安定したモノづくりを

ネオマフォーム工場では、24時間体制で高い品質の生産体制を実現しています。




### ネオマフォームの製造工程

#### 1 樹脂合成工程




フェノール樹脂を原料から合成します。

#### 2 発泡成形工程



上下に面材をセットし、フェノール樹脂を加熱しながら発泡させ形を作ります。

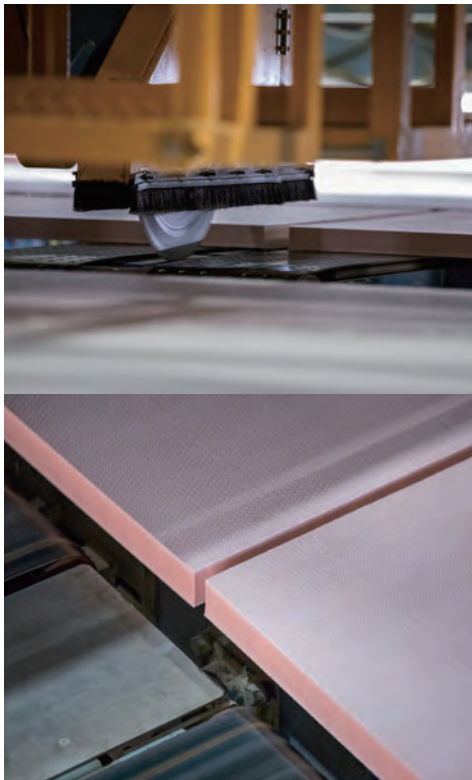



## 3 二次硬化工程



追加で加熱し、硬化反応を進め、性能を発現させます。

## 4 検査・梱包工程



最終検査を行い、出荷します。

ネオマフォームは、  
全国各地に  
生産・物流拠点が  
あります。



## ネオマフォーム・ネオマゼウスのJIS規格



|         | JIS A 9521<br>(建築用断熱材)        | JIS A 9511<br>(発泡プラスチック保温材)     |
|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| ネオマフォーム | フェノールフォーム断熱材<br>1種2号CII F☆☆☆☆ | A種フェノールフォーム保温材<br>保温板1種2号CF☆☆☆☆ |
| ネオマゼウス  | フェノールフォーム断熱材<br>1種2号EII F☆☆☆☆ | —                               |

## ネオマフォームのトレーサビリティ

お客様が安心して  
ご利用いただけるよう、  
製品トレーサビリティに  
配慮しております。

主なトレーサ項目

- ・品種・品名
- ・製造年月日、製造 LOT
- ・原材料管理記録
- ・製造時の各工程管理記録
- ・出荷記録 等

100X 910X1820 W00 NEOMA FOAM

製品裏面への印字



製品ラベル




# ネオマフォームの断熱工法

## 外張り断熱

ネオマフォームは薄い厚さで高い断熱性能を発揮し、外張り断熱工法に適しています。



※防耐火構造認定については P23 をご覧ください。

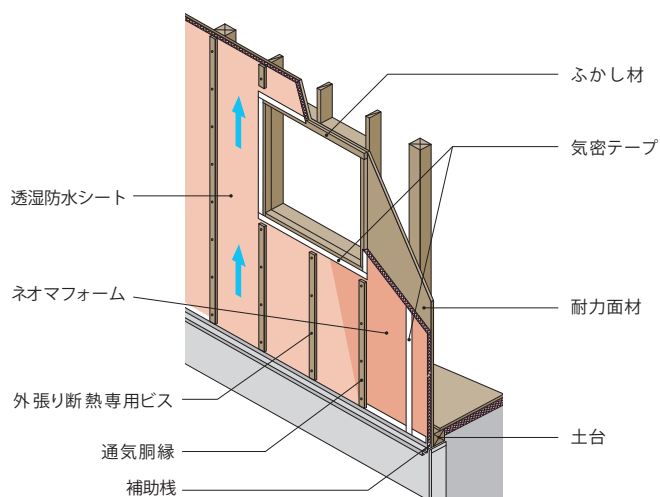

詳しくは動画で



### ⚠ 施工上の注意


ネオマフォームを壁に施工する際は、まず土台にネオマフォームと同じ厚さの補助桟を設けてください。  
また、外張り断熱専用のビスをお使いください。



1 ネオマフォーム施工





2 気密テープ張り

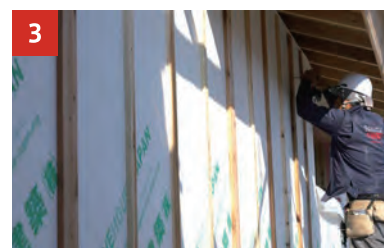


3 透湿防水シート張りと同縁の施工

## 屋根

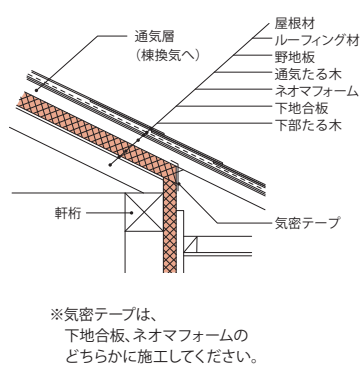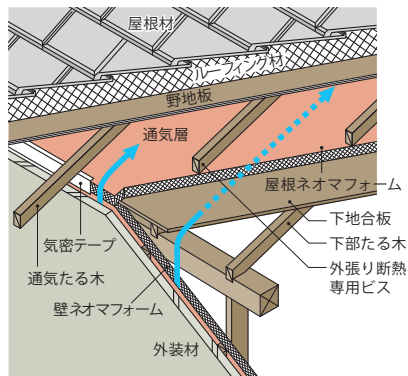


## 基礎

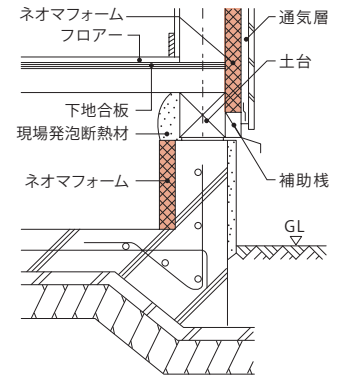


寒冷地では荷重がかからない基礎内側に後張りできます。



## 充填断熱

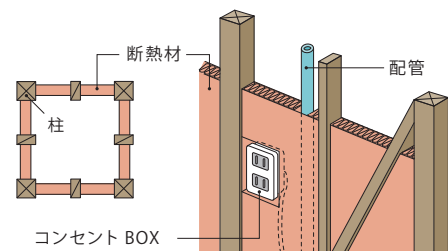

## パネル工法

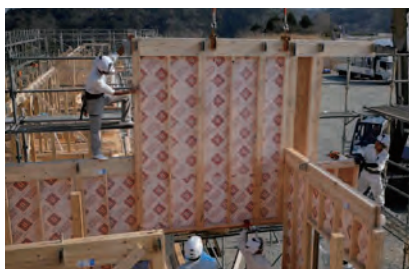

※ パネルの詳細については、各パネルメーカー様へお問い合わせください。

# 日本各地に広がるネオマの家

## 札 幌



**U<sub>A</sub> 値 0.21**

壁 ネオマフォーム 外張り100mm

屋根 吹込み RW400mm

基礎 押出法ポリスチレンフォーム  
100mm + 50mm

■ 建物概要

木造（在来軸組工法）

延床面積 125.86㎡

■ 主な設備仕様

第一種熱交換換気システム、ヒートポンプ暖房、  
エコキュート、IHヒーター、LED照明

■ 開口部

樹脂サッシ・Low-E トリプル（アルゴンガス入り）

## 仙 台



**U<sub>A</sub> 値 0.23**

壁 ネオマフォーム  
充填 66mm + 外張り100mm

屋根 吹き込み RW300mm

基礎 ネオマフォーム 45×45 + 80mm

■ 建物概要

木造（在来軸組工法）

延床面積 107.65㎡

■ 主な設備仕様

第一種熱交換換気システム、エアコン、エコキュート、  
IHコンロ、LED照明

■ 開口部

樹脂サッシ・Low-E トリプル（アルゴンガス入り）



## 群馬



**U<sub>A</sub> 値 0.29**

壁 ネオマフォーム  
充填 60mm + 外張り30mm

屋根 ネオマフォーム  
充填 60mm + 外張り30mm

基礎 押出法ポリスチレンフォーム 50mm (外側)  
+ ネオマフォーム 50mm (内側)

■ 建物概要

木造 (在来軸組工法)  
延床面積 161.61㎡

■ 主な設備仕様

第一種熱交換換気システム、エアコン、ヒートポンプ、  
IHコンロ、LED照明

■ 開口部

樹脂サッシ・Low-E トリプル (アルゴンガス入り)

## 福岡



**U<sub>A</sub> 値 0.31**

壁 ネオマフォーム 充填 80mm + 外張り25mm

屋根 ネオマフォーム 45mm + GW120mm

基礎 EPS

■ 建物概要

木造 (パネル工法)  
延床面積 92.35㎡

■ 主な設備仕様

第一種熱交換換気システム、エアコン、エコキュート、  
IHコンロ、LED照明

■ 開口部

樹脂サッシ・Low-E トリプル (アルゴンガス入り)



# 「未来」に負荷を

われわれは、いまだけを  
過去から未来につながる  
「いまの世代」としての「責任」

われわれは、一人で  
家族や仲間、世界の見知らぬ  
「地球市民」としての「責任」

「未来からわれわれは、過去にふまえたわれ



遊佐町指定文化財「語りべの館」  
撮影者：田村 収

# 負わせてはならない

生きているのではない

いまを生きている

と「務め」について考える

生きているのではない

ひとにも思いをはせ、生きている

と「務め」について考える

われの行動にたいする命令を受けるのである。」

(ホセ・オルテガ・イ・ガセット)



SDGs ハウス  
photo by Jumpei Suzuki, courtesy of Nori Architects

# 防耐火構造認定一覧

**⚠** 下記、認定のご使用につきましては、ご使用者様にて認定内容を十分ご確認の上、遵守いただきますようお願い致します。また、認定内容には、弊社断熱材以外の建築資材が用いられていますが、その使用にあたりましては、当該建築資材メーカーの仕様に拠っていただくようお願い致します。

防耐火認定書の構造内容に関しましては、当該認定における性能を確保する目的で構成されたものです。実際の建物の設計施工にあたっては認定の要件に加え、別途、設計施工上の配慮が必要になる場合がありますのでご注意ください。

下記以外の認定も取得しています。また、使用できる外装材・構造用面材・内装材などには制限があります。

必ず弊社ホームページにて最新の認定内容の詳細をご確認ください。

## ネオマフォーム外張り断熱（防火構造30分）

| 認定番号              | 外装材                        |          | 構造用面材      | 構造 | 充填断熱材 | 認定内装仕様        |
|-------------------|----------------------------|----------|------------|----|-------|---------------|
| PC030BE-0132      | 窯業系サイディング<br>12mm以上釘留・金具留  |          | あり または なし  | 軸組 | なし    | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-0130      |                            |          | あり         | 枠組 |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-0337-6(1) | 窯業系サイディング<br>12～25mm釘留・金具留 |          | あり         | 軸組 |       | 内装材なし         |
| PC030BE-0337-6(3) |                            |          |            |    |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-3038      | 窯業系サイディング<br>15mm以上金具留     |          | なし         | 軸組 |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-3039      |                            |          | 木質系ボード     |    |       |               |
| PC030BE-3040      |                            |          | セメント板      |    |       |               |
| PC030BE-3041      |                            |          | 火山性ガラス質複層板 |    |       |               |
| PC030BE-3042      |                            |          | 石膏ボード      | 枠組 |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-3047      |                            |          | 木質系ボード     |    |       |               |
| PC030BE-3048      |                            |          | セメント板      |    |       |               |
| PC030BE-3049      |                            |          | 火山性ガラス質複層板 |    |       |               |
| PC030BE-3050      |                            |          | 石膏ボード      |    |       |               |
| PC030BE-3752-2(1) | 鋼板 0.35mm以上                | 外装下張り材なし | あり         | 軸組 |       | 石膏ボード12.5mm以上 |
| PC030BE-3752-2(2) | 差込み式・重ね式・ハゼ締式・勘合式          | 外装下張り材あり |            |    |       |               |
| PC030BE-2357      | 鋼板<br>0.4mm以上差込み式          |          | 木質系ボード     | 枠組 |       | 石膏ボード12.5mm以上 |
| PC030BE-2358      |                            |          | セメント板      |    |       |               |
| PC030BE-2359      |                            |          | 石膏ボード      |    |       |               |
| PC030BE-2360      |                            |          | 火山性ガラス質複層板 |    |       |               |
| PC030BE-0497-3(1) | 軽量セメントモルタル                 | 外装下張り材なし | なし         | 軸組 |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-0497-3(2) |                            | 外装下張り材あり |            |    |       |               |
| PC030BE-0497-3(3) |                            | 外装下張り材なし | あり         | 軸組 |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-0497-3(4) |                            | 外装下張り材あり |            |    |       |               |
| PC030BE-0499-2(1) |                            | 外装下張り材なし | あり         | 枠組 |       | 石膏ボード9.5mm以上  |
| PC030BE-0499-2(2) |                            | 外装下張り材あり |            |    |       |               |
| PC030BE-3846-1(1) | 木板                         | 外装下張り材なし | あり         | 軸組 |       | 石膏ボード12.5mm以上 |
| PC030BE-3846-1(2) |                            | 外装下張り材あり |            |    |       |               |
| PC030BE-3908(1)   |                            | 外装下張り材なし | あり         | 枠組 |       | 石膏ボード12.5mm以上 |
| PC030BE-3908(2)   |                            | 外装下張り材あり |            |    |       |               |

## ネオマフォーム外張り断熱（準耐火構造45分）

| 認定番号         | 外装材                       | 構造用面材      | 構造 | 充填断熱材 | 認定内装仕様           |
|--------------|---------------------------|------------|----|-------|------------------|
| QF045BE-9141 | 窯業系サイディング<br>12mm以上釘留     | なし         | 軸組 | なし    | 石膏ボード 12+12mm以上  |
| QF045BE-0123 | 窯業系サイディング<br>12mm以上釘留・金具留 | あり         | 枠組 |       | 強化石膏ボード 12.5mm以上 |
| QF045BE-0863 | 窯業系サイディング<br>15mm以上金具留    | 木質系ボード     | 軸組 |       | 石膏ボード 9+12mm以上   |
| QF045BE-0864 |                           | セメント板      |    |       |                  |
| QF045BE-0865 |                           | 火山性ガラス質複層板 |    |       |                  |
| QF045BE-0867 |                           | 石膏ボード      |    |       |                  |

## ネオマフォーム充填断熱（防火構造30分）

| 認定番号            | 外装材                       |          | 構造用面材     | 構造 | 充填断熱材         | 認定内装仕様       |               |
|-----------------|---------------------------|----------|-----------|----|---------------|--------------|---------------|
| PC030BE-0132    | 窯業系サイディング<br>12mm以上釘留・金具留 |          | あり または なし | 軸組 |               | 石膏ボード9.5mm以上 |               |
| PC030BE-0130    |                           |          | あり        | 枠組 |               |              |               |
| PC030BE-3668(1) | 鋼板<br>0.35mm以上差込み式・重ね式    |          | なし        | 軸組 |               | ネオマフォーム      | 石膏ボード12.5mm以上 |
| PC030BE-3668(2) |                           |          | あり        |    |               |              |               |
| PC030BE-3779(1) | 軽量セメントモルタル                | 外装下張り材なし | なし        | 軸組 | 石膏ボード12.5mm以上 |              |               |
| PC030BE-3779(2) |                           | 外装下張り材あり |           |    |               |              |               |
| PC030BE-3779(3) |                           | 外装下張り材なし | あり        |    |               |              |               |
| PC030BE-3779(4) |                           | 外装下張り材あり |           |    |               |              |               |
| PC030BE-3900(1) | 木板                        | 外装下張り材なし |           |    |               |              |               |
| PC030BE-3900(2) |                           | 外装下張り材あり |           |    |               |              |               |

ネオマフォーム付加断熱【外張り充填併用断熱】(防火構造30分)

| 認定番号              | 外装材                        |          | 構造用面材      | 構造 | 充填断熱材                   | 認定内装仕様       |
|-------------------|----------------------------|----------|------------|----|-------------------------|--------------|
| PC030BE-0337-6(2) | 窯業系サイディング<br>12～25mm釘留・金具留 |          | あり         | 軸組 | グラスウール<br>または<br>ロックウール | 内装材なし        |
| PC030BE-0337-6(4) |                            |          |            |    |                         | 石膏ボード9.5mm以上 |
| PC030BE-3033      | 窯業系サイディング<br>15mm以上釘留・金具留  |          | なし         |    |                         | 石膏ボード9.5mm以上 |
| PC030BE-3034      |                            |          | 木質系ボード     |    |                         |              |
| PC030BE-3035      |                            |          | セメント板      |    |                         |              |
| PC030BE-3036      |                            |          | 火山性ガラス質複層板 |    |                         |              |
| PC030BE-3037      |                            |          | 石膏ボード      |    |                         |              |
| PC030BE-3043      |                            |          | 木質系ボード     |    |                         |              |
| PC030BE-3044      |                            |          | セメント板      |    |                         |              |
| PC030BE-3045      |                            |          | 火山性ガラス質複層板 |    |                         |              |
| PC030BE-3046      |                            |          | 石膏ボード      |    |                         |              |
| PC030BE-3752-2(3) | 鋼板 0.35mm以上                | 外装下張り材なし | あり         |    |                         | 軸組           |
| PC030BE-3752-2(4) | 差込み式・重ね式・ハゼ締式・勘合式          | 外装下張り材あり |            |    |                         |              |
| PC030BE-2361      | 鋼板<br>0.4mm以上差込み式          |          | 木質系ボード     | 枠組 | 石膏ボード12.5mm以上           |              |
| PC030BE-2362      |                            |          | セメント板      |    |                         |              |
| PC030BE-2363      |                            |          | 石膏ボード      |    |                         |              |
| PC030BE-2364      |                            |          | 火山性ガラス質複層板 |    |                         |              |
| PC030BE-0497-3(5) | 軽量セメントモルタル                 | 外装下張り材なし | なし         | 軸組 | 石膏ボード9.5mm以上            |              |
| PC030BE-0497-3(6) |                            | 外装下張り材あり |            |    |                         |              |
| PC030BE-0497-3(7) |                            | 外装下張り材なし | あり         | 枠組 | 石膏ボード9.5mm以上            |              |
| PC030BE-0497-3(8) |                            | 外装下張り材あり |            |    |                         |              |
| PC030BE-0499-2(3) |                            | 外装下張り材なし | あり         | 枠組 | 石膏ボード9.5mm以上            |              |
| PC030BE-0499-2(4) |                            | 外装下張り材あり |            |    |                         |              |
| PC030BE-3846-1(3) | 木板                         | 外装下張り材なし | あり         | 軸組 | 石膏ボード12.5mm以上           |              |
| PC030BE-3846-1(4) |                            | 外装下張り材あり |            |    |                         |              |
| PC030BE-3908(3)   |                            | 外装下張り材なし | あり         | 枠組 | 石膏ボード12.5mm以上           |              |
| PC030BE-3908(4)   |                            | 外装下張り材あり |            |    |                         |              |

ネオマフォーム付加断熱【外張り充填併用断熱】(準耐火構造45分)

| 認定番号         | 外装材                       |  | 構造用面材      | 構造 | 充填断熱材                   | 認定内装仕様          |
|--------------|---------------------------|--|------------|----|-------------------------|-----------------|
| QF045BE-0868 | 窯業系サイディング<br>15mm以上金具留    |  | 木質系ボード     | 軸組 | グラスウール<br>または<br>ロックウール | 石膏ボード9+12mm以上   |
| QF045BE-0869 |                           |  | セメント板      |    |                         |                 |
| QF045BE-0870 |                           |  | 火山性ガラス質複層板 |    |                         |                 |
| QF045BE-0871 |                           |  | 石膏ボード      |    |                         |                 |
| QF045BE-0123 | 窯業系サイディング<br>12mm以上釘留・金具留 |  | あり         | 枠組 |                         | 強化石膏ボード12.5mm以上 |

ネオマフォーム 住宅性能表示 断熱等性能 等級5 必要厚さ表

注意：下記の表は2025年5月現在のものです。  
単位R値：㎡・K/W 厚さ：mm  
【参考】d(断熱材の厚さ)[m]＝R(熱抵抗)[㎡・K/W]×λ(熱伝導率)[W/(m・K)]として表します。熱抵抗とは、熱の伝わりにくさを表す値です。

断熱等性能等級5

(誘導基準)

「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準」の一戸建ての木造住宅(軸組構法、枠組壁工法)における断熱材の熱抵抗の基準値により算出した厚さ。 ※断熱等性能等級4(平成28年省エネルギー基準)に対応した必要厚さ表は弊社ホームページに掲載しております。

| 部位                              |   | 充填工法  |                   |     |                   |       |                   |     |    | 外張り工法 |                   |     |                  |       |     |     |    |
|---------------------------------|---|-------|-------------------|-----|-------------------|-------|-------------------|-----|----|-------|-------------------|-----|------------------|-------|-----|-----|----|
|                                 |   | 1～2地域 |                   | 3地域 |                   | 4～7地域 |                   | 8地域 |    | 1～2地域 |                   | 3地域 |                  | 4～7地域 |     | 8地域 |    |
|                                 |   | R値    | 厚さ                | R値  | 厚さ                | R値    | 厚さ                | R値  | 厚さ | R値    | 厚さ                | R値  | 厚さ               | R値    | 厚さ  | R値  | 厚さ |
| 屋根                              |   | 6.9   | 140 <sup>※3</sup> | 5.7 | 116 <sup>※3</sup> | 5.7   | 116 <sup>※3</sup> | 1.0 | 25 | 6.3   | 126 <sup>※3</sup> | 4.8 | 100              | 4.8   | 100 | 0.9 | 25 |
| 天井                              |   | 5.7   | 116 <sup>※3</sup> | 4.4 | 90                | 4.4   | 90                | 0.8 | 25 | 6.3   | 126 <sup>※3</sup> | 4.8 | 100              | 4.8   | 100 | 0.9 | 25 |
| 壁                               |   | 4.0   | 80                | 2.7 | 55 <sup>※3</sup>  | 2.7   | 55 <sup>※3</sup>  | －   | －  | 3.8   | 80                | 2.3 | 50               | 2.3   | 50  | －   | －  |
| 床 <sup>※1</sup>                 | A | 5.0   | 100               | 5.0 | 100               | 3.4   | 70 <sup>※3</sup>  | －   | －  | 4.5   | 90                | 4.5 | 90               | 3.1   | 66  | －   | －  |
|                                 | B | 3.3   | 66                | 3.3 | 66                | 2.2   | 45 <sup>※4</sup>  | －   | －  | －     | －                 | －   | －                | －     | －   | －   | －  |
| 土間床等 <sup>※2</sup> の<br>外周部分の基礎 | A | 3.5   | 70 <sup>※3</sup>  | 3.5 | 70 <sup>※3</sup>  | 1.7   | 35                | －   | －  | 3.5   | 70 <sup>※3</sup>  | 3.5 | 70 <sup>※3</sup> | 1.7   | 35  | －   | －  |
|                                 | B | 1.2   | 25                | 1.2 | 25                | 0.7   | 25                | －   | －  | 1.2   | 25                | 1.2 | 25               | 0.7   | 25  | －   | －  |

※1 床A：外気に接する部分、床B：その他の部分(床裏のある1階床) ※2 土間床等の外周部分 A：外気に接する部分、B：その他の部分。  
※3 (例)140mm＝60mm+80mmのように重ね張りでの対応が必要となります。 ※4 床部位45mm以下製品(フルプレカット品)は販売を中止しております。




# ネオマフォーム基本データ

## 種類

JIS A 9521 建築用断熱材  
フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ F☆☆☆☆  
JIS A 9511 発泡プラスチック保温材  
フェノールフォーム保温板1種2号C F☆☆☆☆

## 構成

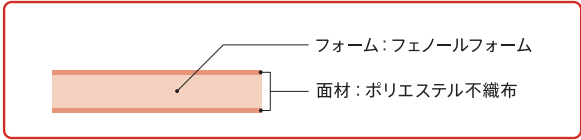

## 基本物性比較

| 製品名及び断熱材の種類                          | ネオマフォーム  | JIS A 9521<br>フェノールフォーム<br>断熱材<br>1種2号CⅡ | JIS A 9521<br>押出法<br>ポリスチレンフォーム<br>断熱材3種bA | JIS A 9521<br>ビーズ法<br>ポリスチレンフォーム<br>断熱材3号 | JIS A 9521<br>硬質<br>ウレタンフォーム<br>断熱材2種2号A |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| 密度(kg/m <sup>3</sup> )               | 27 以上    | 25 以上                                    | 25 以上                                      | 20 以上                                     | 25 以上                                    |
| 熱伝導率(W/(m・K))                        | 0.020 以下 | 0.020 以下                                 | 0.028 以下                                   | 0.038 以下                                  | 0.024 以下                                 |
| 曲げ強さ(N/cm <sup>2</sup> )             | 40 以上    | 15 以上                                    | 25 以上                                      | 18 以上                                     | 15 以上                                    |
| 圧縮強さ(N/cm <sup>2</sup> )             | 15 以上    | 10 以上                                    | 20 以上                                      | 8 以上                                      | 8 以上                                     |
| 吸水量(g/100cm <sup>3</sup> )           | 1.7 以下   | 5.0 以下                                   | 0.01 以下                                    | 1.0 以下                                    | 3.0 以下                                   |
| 透湿係数25mm厚(ng/(m <sup>2</sup> ・s・Pa)) | 38 以下 ※1 | 60 以下                                    | 145 以下                                     | 250 以下                                    | 40 以下                                    |

※1 結露計算において、透湿係数(25mm厚)は一般的な物性値の35(ng/(m<sup>2</sup>・s・Pa))を使用してください。(透湿比抵抗は1.15((m・s・Pa)/(ng))  
(一般社団法人 20年先を見据えた日本の高断熱住宅研究会: HEAT 20設計ガイドブック | 2021 正しい住宅断熱化の作法 の計算手法に準じる)  
上表における主な物性値は、測定データを基にした一般的な値です。ただし熱伝導率は製品規格値です。  
<試験方法> ●密度、曲げ強さ、圧縮強さ、吸水量、透湿係数: JIS A 9521、JIS A 9511 ●熱伝導率: JIS A 1412  
ネオマフォーム以外の物性値は、「JIS A 9521: 2022 建築用断熱材」によります。

## ネオマフォーム製品規格

### 1 3×6板、メーター板、3×10板 [JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C]

| 幅×長さ(mm) |       | 910×1,820(mm) | 1,000×2,000(mm) | 910×3,030(mm) | 熱抵抗[R値]<br>(m <sup>2</sup> ・K/W) |
|----------|-------|---------------|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 厚さ(mm)   | 枚/ケース | 品番            | 品番              | 品番            |                                  |
| 25       | 15    | 25-R6         | —               | 25-R0         | 1.3                              |
| 30       | 12    | 30-R6         | —               | 30-R0         | 1.5                              |
| 35       | 10    | 35-R6         | 35-RM           | 35-R0         | 1.8                              |
| 40       | 10    | 40-R6         | 40-RM           | 40-R0         | 2.0                              |
| 45       | 8     | 45-R6         | 45-RM           | 45-R0         | 2.3                              |
| 50       | 8     | 50-R6         | 50-RM           | 50-R0         | 2.5                              |
| 60       | 6     | 60-R6         | —               | 60-R0         | 3.0                              |
| 66       | 6     | 66-R6         | —               | 66-R0         | 3.3                              |
| 80       | 5     | 80-R6         | —               | —             | 4.0                              |
| 90       | 4     | 90-R6         | —               | —             | 4.5                              |
| 100      | 4     | 100-R6        | —               | 100-R0        | 5.0                              |

「JIS A 9521: 2022 建築用断熱材」による厚さ、幅及び長さの寸法許容差(単位:mm) [5.2寸法 表13—厚さ、表14—幅及び長さより掲載]  
■厚さ5以上100以下およびⅡ種の場合: +2,0 ■幅20以上1000未満の場合: ±4, 1000以上3000以下の場合: ±5 ■長さ150以上1000未満の場合: ±4, 1000以上6000以下の場合: ±5

### 2 ネオマフォーム屋根用カット品 [JIS A 9521フェノールフォーム断熱材1種2号CⅡ、JIS A 9511フェノールフォーム保温板1種2号C]の幅/長さを切断加工した製品 E1認証対象製品

| 構造    | たる木ピッチ(mm) | 品番     | 厚さ×幅×長さ(mm)  | 枚/ケース | E1認証対象 | 熱抵抗(m <sup>2</sup> ・K/W) |
|-------|------------|--------|--------------|-------|--------|--------------------------|
| 軸組工法  | 455        | 45-CR  | 45×409×1820  | 4     | ●      | 2.3                      |
|       |            | 50-CR  | 50×409×1820  | 4     | ●      | 2.5                      |
|       |            | 60-CR  | 60×409×1820  | 4     | ●      | 3.0                      |
|       |            | 80-CR  | 80×409×1820  | 4     | ●      | 4.0                      |
|       |            | 100-CR | 100×409×1820 | 4     | ●      | 5.0                      |
| 枠組壁工法 | 455        | 45-CA  | 45×415×1820  | 4     | ●      | 2.3                      |
|       |            | 50-CA  | 50×415×1820  | 4     | ●      | 2.5                      |
|       |            | 60-CA  | 60×415×1820  | 4     | ●      | 3.0                      |
|       |            | 80-CA  | 80×415×1820  | 4     | ●      | 4.0                      |
|       |            | 100-CA | 100×415×1820 | 4     | ●      | 5.0                      |

の規格は常備在庫品です。それ以外は受注生産品のため納期がかかる場合がありますので、事前にご相談ください。  
ネオマフォームのフリーカット品・フルプレカット品・フリープレカット品の規格および品番については「neoma 規格表」をご参照ください。  
床用カット品に関しては、別途「ネオマ床用カット品チラシ」またはWEBをご参照ください。  
■優良断熱材(EI)認証制度について  
「優良断熱材認証制度」は一般社団法人 日本建材・住宅設備産業協会が優れた品質管理のもとに安定した断熱性能を有する優良断熱材(EI)を認証する制度です。  
省エネ基準適合義務化の断熱性能の確認において、JISと並ぶ第三者認証制度として利用できます。(製品規格の「E1認証対象」欄の●の規格が対象規格となります。)

耐候性 (JIS D 0205 準拠)

| 試験方法                                       | 変色     | 欠損および体積減 |
|--------------------------------------------|--------|----------|
| サンシャインウェザーメーター<br>照射1000時間<br>(屋外曝露約2年に相当) | 茶褐色に変色 | なし       |

有毒性 (OECD ガイドライン準拠)

| 試験毒性の種類                                                      | 試験結果 |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 急性経口毒性、急性経皮毒性、急性皮膚刺激性<br>皮膚感受性(アレルギー性)、急性眼刺激性<br>変異原性、急性吸入毒性 | なし   |

廃棄時有毒性 (溶出試験) (昭和48年環境庁告示第13号に準拠)

| 溶出試験物質                                                                                                                                             | 試験結果 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 水銀およびアルキル水銀その他の水銀<br>カドミウムおよびその化合物、鉛およびその化合物<br>六価クロム化合物、ヒ素およびその化合物<br>シアン化合物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)<br>トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン<br>メチルジメトン、メチルパラチオン、パラチオン、EPN | 不検出  |

耐薬品性 (試験方法 ASTM D 543 準拠)

| 試験液  | 外観変化(変色・収縮・膨潤・分解・溶解) |
|------|----------------------|
| ガソリン | 収縮・膨潤の著しい変化を認めない*    |
| ベンゼン | 収縮・膨潤の著しい変化を認めない*    |

\*測定結果から、質量変化率の有効数字を2桁(3桁目を四捨五入)とし、±100%以内

 ネオマフォーム取扱注意事項

① 使用環境に関する注意

- ・常時、水分に接するような使用(基礎の外側・土中・水蒸気が多量に発生する環境等)は避けてください。
- ・常時高温(100℃以上)で使用した場合は、熱伝導率等の物性の低下をきたします。

② 保管・運搬時に関する注意

- ・保管には直射日光のあたる場所、水分の接する場所は避けてください。
- ・保管は養生シート等で覆い、ロープ掛け等の飛散防止処置を行ってください。
- ・鋭角な器物との衝突や角当ては、損傷の原因になりますので避けてください。

③ 施工時、作業時の注意

- ・局部荷重や衝撃により割れることがありますので、施工時には下地の無い箇所には乗らないようにしてください。
- ・強風下での施工は風におおられやすいので行わないでください。

④ 粉塵注意

- ・切断時には粉塵が発生しますので、切断器具には集塵装置を設けてください。また作業者は正規の作業服を着用の上、防塵マスク、防護メガネ等の使用をお願いします。
- ・狭い場所で多量の切断作業を行う場合は、十分な外気の導入を行うとともに粉塵量を低下させて下さい。
- ・ネオマフォームの粉塵には健康上の有害性は認められていませんが、目に入った場合はこすらないで流水で洗浄してください。また、吸引した場合は、うがい等を行い粉塵を洗い出してください。

⑤ 火気注意

- ・ネオマフォームは炎をあてると炭化する性質があります。輸送・保管・施工にあたっては、火気にご注意ください。特に、ネオマフォームの切断等で生じた粉塵には火が移りやすくなりますので、ご注意ください。(基材の酸素指数:28以上)
- ・燃やした際に、アンモニア臭が発生しますが、人体に有害なレベルの量ではありません。

⑥ 変色注意

- ・ネオマフォームは紫外線により変色しますので、保管中や施工中は、養生するなど配慮してください。なお、変色による著しい性能低下は認められません。

⑦ 廃棄時の注意

- ・廃棄する際は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を受けた産廃処理業者に処理委託してください。
- ・処理にあたり、ネオマフォームを圧縮・粉砕することは避けてください。

⑧ その他

- ・ネオマフォームは白アリ等の昆虫および動物によって損傷を受けることがあります。栄養源や餌にはなりません。

上記注意事項は、通常の取扱いを対象にしたものです。特殊な取扱いをされる場合は用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご使用ください。  
また、記載内容は現時点の資料、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。

【免責事項】

- ① 本カタログに記載した取扱注意事項が行われず発生した不具合
- ② 設計者、施工業者等使用者の指示した仕様・施工方法に起因する不具合
- ③ 設計者、施工業者等使用者から支給された材料・部品に起因する不具合
- ④ 施工業者による施工、取扱いに起因する不具合
- ⑤ 建物の構造・下地の変形・老朽化や外部からの衝突等、弊社の製品以外の外的要因により発生した不具合

- ⑥ 使用者もしくは第三者の故意または過失による不具合
- ⑦ 引き渡し後、構造・性能・仕様等の改変を行い、これに起因する不具合
- ⑧ 瑕疵を発見後すみやかに届けがされなかった場合
- ⑨ 開発・製造・販売時に通常予想される環境等の条件下以外における使用・保管・輸送等に起因する不具合
- ⑩ 地震・台風等の天災、火災等の特殊要因が原因により発生した不具合

【ネオマフォームの海外でのご使用に関して】

ネオマフォームは、日本国内での使用を前提として設計・販売しています。  
ネオマフォームを日本国外で使用する場合、製品仕様が使用国の法令、規格に適合しない可能性があります。

【本カタログのご使用にあたって】

- ① 本カタログはネオマフォームの設計、施工および管理に必要な業務のカタログとして編集されています。
- ② ネオマフォームを用いた建築物の設計、施工ならびにその管理を行う場合は、本カタログおよび建築基準法、関連法規、関連基準等を厳守して、正しい設計、施工と維持管理にお努めいただきますようお願いします。
- ③ : このマークは設計上および安全上注意していただきたい箇所に示してあります。
- ④ 本カタログに掲載の商品は、設計、施工に関する専門の知識、技術が必要であり、所定の教育をうけた技術者、技能者による設計、施工を原則としております。ご採用(使用)にあたっては、これら専門業者の方にご依頼願います。
- ⑤ 仕様・外観等は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ⑥ 印刷物と実物とは多少外観が異なることがありますので、あらかじめご了承ください。

# AsahiKASEI

旭化成建材



NEOMA<sup>®</sup>  
FOAM

ネオマフォーム

<https://www.asahikasei-kenzai.com/>

|     |                                            |                   |                   |
|-----|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 本 社 | 〒101-8101 東京都千代田区神田神保町 1-105 (神保町三井ビルディング) | TEL. 03-3296-3530 | FAX. 03-3296-3535 |
| 札 幌 | 〒060-0002 札幌市中央区北二条西 1-1 (マルイト札幌ビル)        | TEL. 011-261-5443 | FAX. 011-261-0975 |
| 仙 台 | 〒980-0811 仙台市青葉区一番町 3-1-1 (仙台ファーストタワー)     | TEL. 022-223-8171 | FAX. 022-211-9526 |
| 名古屋 | 〒460-0003 名古屋市中区錦 1-11-11 (名古屋インターシティ)     | TEL. 052-212-2251 | FAX. 052-212-2257 |
| 大 阪 | 〒530-8205 大阪市北区中之島 3-3-23 (中之島ダイビル)        | TEL. 06-7636-3838 | FAX. 06-7636-3828 |
| 福 岡 | 〒810-0012 福岡市中央区白金 1-20-3 (紙与薬院ビル)         | TEL. 092-526-2107 | FAX. 092-526-2492 |

ネオマフォーム住宅用断熱カタログ 第10版 (第6刷'25.06) (〈10〉20.08) (©09.04) 10,000/75,000/255,000 Ci