


横壁 HDR 構法 面内変形追従性能

■ 試験体

- パネル L4100mm×W600(W590)mm×t100mm、L1500mm×W600(W590)mm×t100mm
- 使用金具 自重受け金具:GN-100(8か所)、イナズマプレート:Z-SW
- シーリング 2成分ポリウレタン系

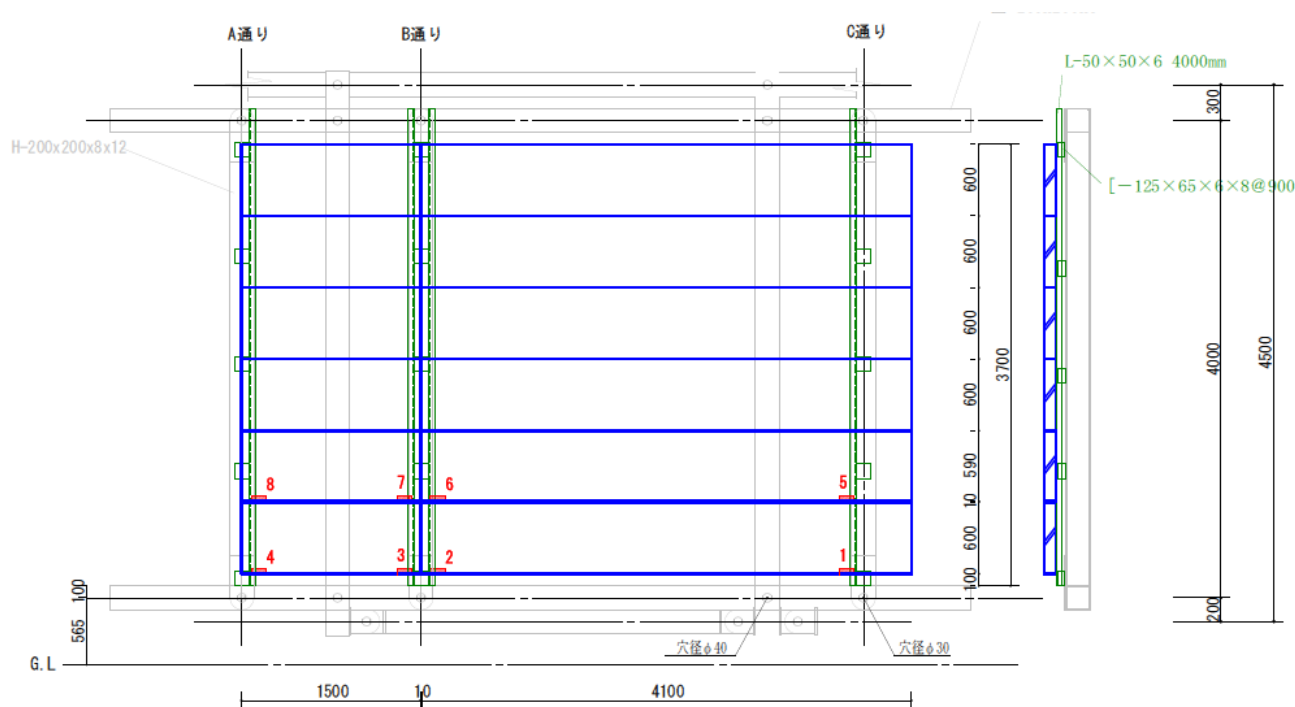

■ 試験方法

JIS A 1414 建築用構成材(パネル)およびその構成部分の性能試験方法に準拠し、静的加力にて行なった。

■ 試験結果

加力ステップ	層間変形角(rad)	破 損 状 況
1	±1/600	異常なし
2	±1/450	〃
3	±1/300	〃
4	±1/200	〃
5	±1/150	〃
6	±1/120	たて目地シーリングにシワ
7	±1/100	〃
8	±1/75	〃
9	±1/50	〃

試験機関 旭化成建材